

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «08» квітня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 04.04.2025р 9:30

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 04.04.2025р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:


№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
97	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
98	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
99	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
100	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
101	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
102	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
103	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
104	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
105	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скурлатовська О.А.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

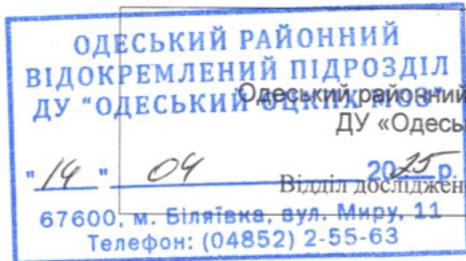

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «15» квітня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с Сичавка, с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 14.04.2025р 9:00

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 14.04.2025р 12:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:


№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
109	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
110	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
111	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
112	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
113	с. Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог


підпис Скунатовська О.В.
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

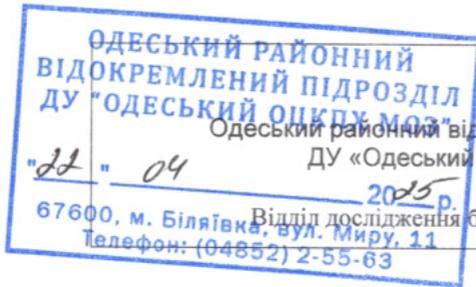

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «22» квітня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с Сичавка, с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 21.04.2025р 9:30

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 21.04.2025р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
121	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
122	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
123	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
124	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
125	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
126	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
127	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
128	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
129	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
130	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
131	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
132	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
133	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
134	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скураговська О.А.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ У ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ», м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
 Код закладу за ЗКПО

Медична документація
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 44

дослідження води питної від « 8 квітня 2025 року.

Місце відбору проби с. Сивалка, вул. Барвінок
 Найменування вододжерела Дора-Вороньківська
 Дата та час відбору проби 4.04.2025
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.04.2025
 Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С
 Смак та присмак 0
 Забарвленість 43
 Каламутність < 0,58 мг/дм³

pH (водневий показник) 7,4
 Залишковий хлор 0,044 мг/дм³

Вільний Перманганатна окисність 0,08 мг/дм³
 Аміака 0,01 мг/дм³
 Нітритів 0,28 мг/дм³
 Нітратів 3,33 мг/дм³

Загальна жорсткість 3,33 ммоль/дм³
 Сухий залишок 330 мг/дм³
 Хлориди 46,8 мг/дм³
 Сульфати 0 мг/дм³

Залізо 0 мг/дм³

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ У ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ», м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
 Код закладу за ЗКПО

Медична документація
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 48

дослідження води питної від « 8 квітня 2025 року.

Місце відбору проби с. Сивалка, вул. Барвінок
 Найменування вододжерела Дора-Вороньківська
 Дата та час відбору проби 4.04.2025
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.04.2025
 Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С
 Смак та присмак 0
 Забарвленість 43
 Каламутність < 0,58 мг/дм³

pH (водневий показник) 7,4
 Залишковий хлор 0,044 мг/дм³

Вільний Перманганатна окисність 0,08 мг/дм³
 Аміака 0,01 мг/дм³
 Нітритів 0,28 мг/дм³
 Нітратів 3,33 мг/дм³

Загальна жорсткість 3,33 ммоль/дм³
 Сухий залишок 330 мг/дм³
 Хлориди 46,8 мг/дм³
 Сульфати 0 мг/дм³

Залізо 0 мг/дм³

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

" 20 р.
" «Одеський районний відокремлений підрозділ Ду «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м.Дубно, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160
ПРОТОКОЛ № 49 дослідження води питної від «8» квітня 2025 року.	
Місце відбору проби с. Каломисі в.п.п. Дубно	
Найменування вододжерела Каломисі в.п.п.	
Дата та час відбору проби 7.04.2025	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 7.04.2025	
Мета дослідження	
Запах	бали при 20°С 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	40 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1058 мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	8.1 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність	мг/О2дм ³ СОП№06від 23.12.2022
Аміака	1005 мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	1001 мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	40 мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	5.2 ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	52.3 мг/дм ³ СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	416 мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Сульфати	215 мг/дм ³ СОП№09від28.12.2022
Залізо	— мг/дм ³ СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

" 20 р.
" «Одеський районний відокремлений підрозділ Ду «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м.Дубно, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160
ПРОТОКОЛ № 50 дослідження води питної від «8» квітня 2025 року.	
Місце відбору проби с. Каломисі в.п.п. Дубно	
Найменування вододжерела Каломисі в.п.п.	
Дата та час відбору проби 7.04.2025	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 7.04.2025	
Мета дослідження	
Запах	бали при 20°С 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	66 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1058 мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	8.1 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність	мг/О2дм ³ СОП№06від 23.12.2022
Аміака	1905 мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	1901 мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	40 мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	5.2 ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	5.81 мг/дм ³ СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	416 мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Сульфати	215 мг/дм ³ СОП№09від28.12.2022
Залізо	— мг/дм ³ СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
У "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 53

дослідження води питної
від « 8 » квітня 2025 року.

Місце відбору проби *М. П. Брешне вул. 33 м. «*
Найменування вододжерела *«Вода Веронічівка»*
Дата та час відбору проби *7.04.2025*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *7.04.2025*
Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	40		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1958	мг/дм ³	СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	8,1	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,044		
Вільний	0,044	мг/дм ³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність	0,08	мг/О2дм ³	СОП№06 від 23.12.2022
Аміака	0,001	мг/дм ³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	0,001	мг/дм ³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	5,26	мг/дм ³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	405,4	мг/дм ³	СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди	33,0	мг/дм ³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	4,62	мг/дм ³	СОП№09 від 28.12.2022
Запізо	1	мг/дм ³	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 54

дослідження води питної
від « 8 » квітня 2025 року.

Місце відбору проби *М. П. Брешне вул. 33 м. «*
Найменування вододжерела *«Вода Веронічівка»*
Дата та час відбору проби *7.04.2025*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *7.04.2025*
Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	83		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1058	мг/дм ³	СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	8,4	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,044		
Вільний	0,044	мг/дм ³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність	0,08	мг/О2дм ³	СОП№06 від 23.12.2022
Аміака	0,001	мг/дм ³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	0,001	мг/дм ³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	5,3	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	3,4	мг/дм ³	СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	404,5	мг/дм ³	ДСТУ9297:2007
Хлориди	32,6	мг/дм ³	СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	4,62	мг/дм ³	СОП№03 від 09.12.2022
Запізо	1	мг/дм ³	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ

ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11

Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 51

дослідження води питної

від «*С. Квітне добу*» року.

Місце відбору проби *с. Водяни арт. св. (буря)*

Найменування вододжерела *підземн. води*

Дата та час відбору проби *4.04.2022*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *7.04.2022*

Мета дослідження

Запах *0* бали при 20°С

Смак та присмак *0* СОП№ 01 від 02.11.2022

Забарвленість *0,6* СОП№ 01 від 02.11.2022

Каламутність *0,958* мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) *7,1* од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний

Перманганатна окисність

Аміака

Нітритів

Нітратів

Загальна жорсткість

Сухий залишок

Хлориди

Сульфати

Залізо

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам

ДСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ

ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11

Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 52

дослідження води питної

від «*8 квітне добу*» року.

Місце відбору проби *м. Південне ТЧ, Камішко-ПЧ 28*

Найменування вододжерела *верстовий джер.*

Дата та час відбору проби *7.04.2022*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *7.04.2022*

Мета дослідження

Запах *0* бали при 20°С

Смак та присмак *0* СОП№ 01 від 02.11.2022

Забарвленість *0,7* СОП№ 01 від 02.11.2022

Каламутність *0,958* мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) *7,4* од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний

Перманганатна окисність

Аміака

Нітритів

Нітратів

Загальна жорсткість

Сухий залишок

Хлориди

Сульфати

Залізо

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам

ДСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 55

дослідження води питної

від «*С*» «*Квітень*» 20*23* року.

Місце відбору проби м. Південне ВНС (вхл)

Найменування вододжерела *водопровідна*

Дата та час відбору проби *4.04.2023*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *4.04.2023*

Мета дослідження

Запах *0* бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак *0* СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість *0,6* СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність *0,958* мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) *7,4* од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний *0,044* мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність *0,08* мг/О₂дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Аміака *0,08* мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів *0,04* мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів *5,3* мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість *3,8* ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок *404,3* мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди *33,0* мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати *79,2* мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Залізо *—* мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води відповідає / не відповідає / вимогам

ДСанПН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 56

дослідження води питної

від «*С*» «*Квітень*» 20*23* року.

Місце відбору проби м. Південне ВНС (вхл)

Найменування вододжерела *водопровідна*

Дата та час відбору проби *7.04.2023*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *7.04.2023*

Мета дослідження

Запах *0* бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак *0* СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість *5,7* СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність *0,958* мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) *7,4* од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний *0,044* мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність *0,08* мг/О₂дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Аміака *0,08* мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів *0,04* мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів *5,3* мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість *3,8* ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок *389,4* мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди *33,0* мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати *79,2* мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Залізо *—* мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води відповідає / не відповідає / вимогам

ДСанПН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160
«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦСТХ МОЗ» м. Одеса, вул. Біляївка, 20 Телефон: (04852) 2-55-63	ПРОТОКОЛ № 58 дослідження води питної від «В» квітня 2025 року
Місце відбору проби м. Ізюм	Найменування вододжерела водопровідна
Дата та час відбору проби 14.04.2025	Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 14.04.2025
Мета дослідження	Запах 0 бали при 20°С
Смак та присмак 0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 6,2	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність 1,958	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник) 7,4	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор 9,046	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний 9,046	мг/О2дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність 0,06	мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміака 1,001	мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів 5,255	мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів 5,37	ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість 389	мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок 36,0	мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди 62,0	мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати 62,0	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо	

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160
«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦСТХ МОЗ» м. Одеса, вул. Біляївка, 20 Телефон: (04852) 2-55-63	ПРОТОКОЛ № 58 дослідження води питної від «В» квітня 2025 року
Місце відбору проби м. Ізюм	Найменування вододжерела водопровідна
Дата та час відбору проби 14.04.2025	Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 14.04.2025
Мета дослідження	Запах 0 бали при 20°С
Смак та присмак 0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 6,3	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність 1,958	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник) 7,3	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор 9,046	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний 9,046	мг/О2дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність 0,06	мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміака 1,001	мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів 5,255	мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів 5,37	ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість 385	мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок 36,0	мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди 62,0	мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати 62,0	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо	

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ

" ДУ"Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ №

дослідження води питної

від «*Ду*» *Квітень 2022* року.

Місце відбору проби *с. Н-Бережч в Широкій*

Найменування водолжерела *Тереб-Борщівська*

Дата та час відбору проби *21.04.2022*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *21.04.2022*

Мета дослідження

Запах *0* бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022

Смак та присмак *0* СОП№ 01 від 02.11.2022

Забарвленість *4,6* СОП№ 01 від 02.11.2022

Каламутність *< 0,58* мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) *7,3* од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор *0,046* мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Вільний *0,046* мг/О2,дм³ СОП№06від 23.12.2022

Перманганатна окисність *0,04* мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Аміака *0,023* мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітритів *0,50* мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Нітратів *3,5* ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Загальна жорсткість *394,7* мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022

Сухий залишок *35,0* мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Хлориди *41,0* мг/дм³ СОП№09від28.12.2022

Сульфати *—* мг/дм³ СОП№03 від09.12.2022

Залізо

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води *(відповідає)* / не відповідає / вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ

" ДУ"Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ №

дослідження води питної

від «*Ду*» *Квітень 2022* року.

Місце відбору проби *с. Н-Бережч в Широкій*

Найменування водолжерела *Тереб-Борщівська*

Дата та час відбору проби *21.04.2022*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *21.04.2022*

Мета дослідження

Запах *0* бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022

Смак та присмак *0* СОП№ 01 від 02.11.2022

Забарвленість *4,6* СОП№ 01 від 02.11.2022

Каламутність *< 0,58* мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) *7,3* од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор *0,046* мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Вільний *0,046* мг/О2,дм³ СОП№06від 23.12.2022

Перманганатна окисність *0,04* мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Аміака *0,023* мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітритів *0,50* мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Нітратів *3,5* ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Загальна жорсткість *394,7* мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022

Сухий залишок *35,0* мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Хлориди *41,0* мг/дм³ СОП№09від28.12.2022

Сульфати *—* мг/дм³ СОП№03 від09.12.2022

Залізо

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води *(відповідає)* / не відповідає / вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни