

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Одеський районний відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

20 р.

67600, м. Біляри Відділ дослідження біологічних факторів  
Телефакс: (04852) 2 55 63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від «13» Травня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с Сичавка, с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 12.05.2025р 9:00

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 12.05.2025р 12:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні коли-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Коли (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
150	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
151	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
152	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
153	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
154	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
155	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
156	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
157	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
158	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
159	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
160	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
161	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
162	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
163	с. Булдинка вул. Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні


Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Сидорова О.В.  
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

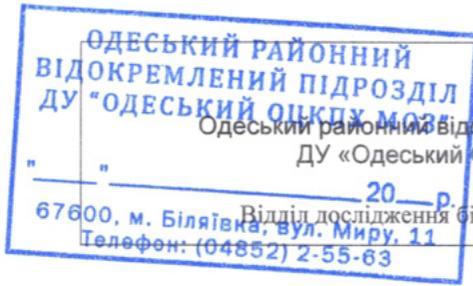

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від «27» Травня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 26.05.2025р 9:30

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 26.05.2025р 12:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні коли-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Коли (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
166	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
167	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
168	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
169	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
170	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
171	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
172	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
173	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
174	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
175	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
176	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
177	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
178	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
179	с. Булдинка вул. Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р № 160

ПРОТОКОЛ № 94

дослідження води питної

від «13» травня 2025 року.

Місце відбору проби с. Н-Біляївка (вкв.)  
Найменування вододжерела с. Бара-Вароцьке  
Дата та час відбору проби 18.05.25  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.05.25р.

Запах	Р	бали при 20°С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	Р		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	80		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2958	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,046	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№05 від 19.12.2022
Вільний	0,046	мг/О2дм <sup>3</sup>	СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність	0,08	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO5664:2007
Аміака	0,092	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів	4,1	ммоль/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	388	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	370	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ9297:2007
Хлориди	370	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	76,0	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№03 від 09.12.2022
Залізо	—	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 95

дослідження води питної

від «13» травня 2025 року.

Місце відбору проби с. Н-Біляївка (вкв.)  
Найменування вододжерела с. Бара-Вароцьке  
Дата та час відбору проби 18.05.2025  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.05.2025

Запах	0	бали при 20°С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	86		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1958	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,046	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№05 від 19.12.2022
Вільний	0,046	мг/О2дм <sup>3</sup>	СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність	0,082	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO5664:2007
Аміака	0,009	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів	5,3	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів	4,1	ммоль/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	384,3	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	370	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ9297:2007
Хлориди	370	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	76,0	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№03 від 09.12.2022
Залізо	—	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20—р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: 04852 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медицина документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 92**

дослідження води питної  
від «13» травня 2025 року.  
Місце відбору проби *с. Ковшорі, арт. скв. (Виню)*  
Найменування вододжерела *міждерж. варі.*  
Дата та час відбору проби *12.05.2025.*  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *12.05.2025.*  
Мета дослідження

Запах *0 0* бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак *0 0* СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість *11,9* СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність *< 9,58* мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) *7,2* од рН ДСТУ 4077-2001  
Залишковий хлор

Вільний мг/дм<sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022  
Перманганатна окисність мг/О2дм<sup>3</sup> СОП№06 від 23.12.2022

Аміака мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007 *0,15*  
Нітритів мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6777:2003 *0,02*  
Нітратів мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001 *6,25*

Загальна жорсткість ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003 *5,0*  
Сухий залишок мг/дм<sup>3</sup> СОП№04 від 14.12.2022 *6,53*

Хлориди мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ9297:2007 *416*  
Сульфати мг/дм<sup>3</sup> СОП№09 від 28.12.2022 *230*  
Запізо мг/дм<sup>3</sup> СОП№03 від 09.12.2022 *—*

Підпис особи що провела дослідження  
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає./ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20—р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

**ПРОТОКОЛ № 93**

дослідження води питної  
від «13» травня 2025 року.  
Місце відбору проби *с. Ковшорі, арт. скв. (Виню)*  
Найменування вододжерела *міждерж. варі.*  
Дата та час відбору проби *12.05.2025.*  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *12.05.2025.*  
Мета дослідження

Запах *0 0* бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак *0 0* СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість *11,6* СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність *< 9,58* мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) *7,2* од рН ДСТУ 4077-2001  
Залишковий хлор

Вільний мг/дм<sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022  
Перманганатна окисність мг/О2дм<sup>3</sup> СОП№06 від 23.12.2022

Аміака мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007 *0,15*  
Нітритів мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6777:2003 *0,02*  
Нітратів мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001 *6,2*

Загальна жорсткість ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003 *5,0*  
Сухий залишок мг/дм<sup>3</sup> СОП№04 від 14.12.2022 *6,53*

Хлориди мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ9297:2007 *416*  
Сульфати мг/дм<sup>3</sup> СОП№09 від 28.12.2022 *230*  
Запізо мг/дм<sup>3</sup> СОП№03 від 09.12.2022 *—*

Підпис особи що провела дослідження  
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає./ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" **Одеський районний гідрометричний  
підрозділ**  
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 28**

дослідження води питної

від «**В. травне 2025**» року.

Місце відбору проби **м. Біляївка вул. Миру (вул.)**

Найменування вододжерела **Джерело Дароучубська**

Дата та час відбору проби **12.05.28**

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **12.05.28**

Мета дослідження

Запах **Р** бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак **Р** СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість **9,3** СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність **< 0,158** мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) **7,3** од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний **9,046** мг/дм<sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність **9,045** мг/О2дм<sup>3</sup> СОП№06 від 23.12.2022

Аміака **9,008** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів **9,008** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів **4,16** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість **385,1** ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок **46,0** мг/дм<sup>3</sup> СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди **46,0** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ9297:2007

Сульфати **—** мг/дм<sup>3</sup> СОП№09 від 28.12.2022

Залізо **—** мг/дм<sup>3</sup> СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" **Одеський районний гідрометричний  
підрозділ**  
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 29**

дослідження води питної

від «**18 травне 2025**» року.

Місце відбору проби **с. Бучисине с. Димань**

Найменування вододжерела **Джерело Дароучубська**

Дата та час відбору проби **12.05.25**

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **12.05.25**

Мета дослідження

Запах **Р** бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак **0** СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість **73,0** СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність **< 0,158** мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) **7,3** од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний **9,046** мг/дм<sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність **9,088** мг/О2дм<sup>3</sup> СОП№06 від 23.12.2022

Аміака **9,088** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів **9,009** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів **4,1** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість **416** ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок **393,5** мг/дм<sup>3</sup> СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди **36,0** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ9297:2007

Сульфати **—** мг/дм<sup>3</sup> СОП№09 від 28.12.2022

Залізо **—** мг/дм<sup>3</sup> СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"  
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 90  
дослідження води питної  
від «13» травня 2022 року

Місце відбору проби *с. Бучеринка (всх.)*  
Найменування вододжерела *Джерело водопровідна*  
Дата та час відбору проби *12.05.22р.*  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *12.05.22р.*  
Мета дослідження

Запах	<i>Р</i>	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	<i>Р</i>		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	<i>10,6</i>		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	<i>&lt; 0,58</i>		СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	<i>4,3</i>	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	<i>0,046</i>		
Вільний		мг/дм <sup>3</sup>	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2,дм <sup>3</sup>	СОП№06 від 23.12.2022
Аміака	<i>0,08</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	<i>0,009</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	<i>54,1</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	<i>385,1</i>	ммоль/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	<i>36,0</i>	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди	<i>16,0</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ9297:2007
Сульфати	<i>—</i>	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№09 від 28.12.2022
Залізо	<i>—</i>	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря :  
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам  
ДСанПін 2. 2. 4 -171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 91  
дослідження води питної  
від «13» травня 2022 року

Місце відбору проби *с. Квасарин арт. с/в. (всх.)*  
Найменування вододжерела *підземні води.*  
Дата та час відбору проби *12.05.22р.*  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *12.05.22р.*  
Мета дослідження

Запах	<i>Р</i>	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	<i>Р</i>		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	<i>12,3</i>		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	<i>&lt; 0,58</i>		СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	<i>7,2</i>	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	<i>—</i>		
Вільний		мг/дм <sup>3</sup>	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2,дм <sup>3</sup>	СОП№06 від 23.12.2022
Аміака	<i>0,15</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	<i>0,019</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	<i>6,28</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	<i>5,0</i>	ммоль/дм <sup>3</sup>	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	<i>6,42</i>	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди	<i>4,16</i>	мг/дм <sup>3</sup>	ДСТУ9297:2007
Сульфати	<i>280,4</i>	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№09 від 28.12.2022
Залізо	<i>—</i>	мг/дм <sup>3</sup>	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря :  
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам  
ДСанПін 2. 2. 4 -171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медицина документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх МОЗ»  
м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 84

дослідження води питної від «Б. П. Френке 33 м<sup>2</sup> (7тв)»  
Місце відбору проби «Б. П. Френке 33 м<sup>2</sup> (7тв)»  
Найменування водолжержела «Берево водозачистна»  
Дата та час відбору проби 5.08.25  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 5.08.25г.

Запах	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	6,4	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2,958	мг/дм <sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,046	мг/дм <sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022
Вільний		мг/О2дм <sup>3</sup> СОП№06від 23.12.2022
Перманганатна окисність	0,04	мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007
Аміака		мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів		мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів		ммоль/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	3,4	мг/дм <sup>3</sup> СОП№04від 14.12.2022
Сухий залишок	394,2	мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ9297:2007
Хлориди	34,0	мг/дм <sup>3</sup> СОП№09від28.12.2022
Сульфати	44,4	мг/дм <sup>3</sup> СОП№03 від09.12.2022
Залізо	—	

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря  
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх МОЗ»  
м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 85

дослідження води питної від «Б. П. Френке 33 м<sup>2</sup> (7тв)»  
Місце відбору проби «Б. П. Френке 33 м<sup>2</sup> (7тв)»  
Найменування водолжержела «Берево водозачистна»  
Дата та час відбору проби 5.08.25  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 5.08.25г.

Запах	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	6,9	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2,958	мг/дм <sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,046	мг/дм <sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022
Вільний		мг/О2дм <sup>3</sup> СОП№06від 23.12.2022
Перманганатна окисність	0,04	мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007
Аміака		мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів		мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів		ммоль/дм <sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	3,3	мг/дм <sup>3</sup> СОП№04від 14.12.2022
Сухий залишок	397,8	мг/дм <sup>3</sup> ДСТУ9297:2007
Хлориди	33,7	мг/дм <sup>3</sup> СОП№09від28.12.2022
Сульфати	44,0	мг/дм <sup>3</sup> СОП№03 від09.12.2022
Залізо	—	

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря  
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх МОЗ"  
67600, м. Білявка, вул. Миколаївська, 20  
Телефон: (04852) 2-55-55

Код форми за ЗКУД  
Код запису за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 86**  
дослідження води питної

від «**Б**» **квітня** року.

Місце відбору проби **м. П. Френкель із вул. Кошицької**  
Найменування вододжерела **дерево-водоцвітуча**  
Дата та час відбору проби **5.05.22.**  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **5.05.22.**

Мета дослідження  
Запах бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) **7,3** од рН ДСТУ 4077-2001  
Залишковий хлор **0,046**

Вільний перманганатна окисність  
Аміака **0,004** мг/дм<sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022  
Нітритів **0,004** мг/дм<sup>3</sup> СОП№06 від 23.12.2022  
Нітратів **0,003** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007

Загальна жорсткість **3,3** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001  
Сухий залишок **33,0** ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003  
Хлориди **33,0** мг/дм<sup>3</sup> СОП№04 від 14.12.2022

Сульфати **44,0** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ9297:2007  
Запізо **—** мг/дм<sup>3</sup> СОП№09 від 28.12.2022  
мг/дм<sup>3</sup> СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх МОЗ"  
67600, м. Білявка, вул. Миколаївська, 20  
Телефон: (04852) 2-55-55

Код форми за ЗКУД  
Код запису за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 87**  
дослідження води питної

від «**В**» **квітня** року.

Місце відбору проби **м. П. Френкель із вул. Кошицької**  
Найменування вододжерела **дерево-водоцвітуча**  
Дата та час відбору проби **12.05.22.**  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **12.05.22.**

Мета дослідження  
Запах бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) **7,3** од рН ДСТУ 4077-2001  
Залишковий хлор **0,046**

Вільний перманганатна окисність  
Аміака **0,081** мг/дм<sup>3</sup> СОП№05 від 19.12.2022  
Нітритів **0,009** мг/дм<sup>3</sup> СОП№06 від 23.12.2022  
Нітратів **0,009** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO5664:2007

Загальна жорсткість **4,16** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO4078:2001  
Сухий залишок **30,94** ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO6059:2003  
Хлориди **34,0** мг/дм<sup>3</sup> СОП№04 від 14.12.2022

Сульфати **46,2** мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ9297:2007  
Запізо **—** мг/дм<sup>3</sup> СОП№09 від 28.12.2022  
мг/дм<sup>3</sup> СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
У "ОДЕСЬКИЙ ОЦПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»  
67600, м. Бджалівка, вул. МВХ, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

№ 96

№ 97

**ПРОТОКОЛ №**

дослідження води питної

від «13» травня 2025 року.

Місце відбору проби с. Сивоче в Черноморському

Найменування вододжерела Море Варшавська

Дата та час відбору проби 12.05.2025 12:05:25

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 12.05.2025

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість 103 СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність < 0,58 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,3 од рН ДСТУ 4077-2001  
Залишковий хлор 9,46 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 05 від 19.12.2022

Вільний 9,46 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 06 від 23.12.2022  
Перманганатна окисність 9,09 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 5664:2007

Аміака < 0,01 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 5664:2007  
Нітритів 5,2 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 4078:2001

Нітратів 4,2 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 6059:2003  
Загальна жорсткість 397 ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 6059:2003

Сухий залишок 340 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ 9297:2007  
Хлориди 74,0 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 09 від 28.12.2022

Сульфати 74,0 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 03 від 09.12.2022  
Залізо

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам  
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»  
67600, м. Бджалівка, вул. МВХ, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

№ 96

№ 97

**ПРОТОКОЛ №**

дослідження води питної

від «13» травня 2025 року.

Місце відбору проби с. Сивоче в Черноморському

Найменування вододжерела Море Варшавська

Дата та час відбору проби 12.05.2025 12:05:25

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 12.05.2025

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022  
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022  
Забарвленість 89 СОП№ 01 від 02.11.2022  
Каламутність < 0,58 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,3 од рН ДСТУ 4077-2001  
Залишковий хлор 9,46 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 05 від 19.12.2022

Вільний 9,46 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 06 від 23.12.2022  
Перманганатна окисність 9,09 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 5664:2007

Аміака < 0,01 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 5664:2007  
Нітритів 5,2 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 4078:2001

Нітратів 4,2 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 6059:2003  
Загальна жорсткість 397 ммоль/дм<sup>3</sup> ДСТУ ISO 6059:2003

Сухий залишок 340 мг/дм<sup>3</sup> ДСТУ 9297:2007  
Хлориди 74,0 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 09 від 28.12.2022

Сульфати 74,0 мг/дм<sup>3</sup> СОП№ 03 від 09.12.2022  
Залізо

Підпис особи що проводила дослідження  
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам  
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни